

RENDSZERENGEDÉLY

A GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ ÉS A TERMÉK AZONOSÍTÁSA		
1.	Gyártó	ELEKTRO-PLASTIK Kft. 2700 Cegléd, Magyar utca 19.
2.	Forgalmazó	ELEKTRO-PLASTIK Kft. 2700 Cegléd, Magyar utca 19.
3.	Termékcsoport	TCS4 (indirekt kombi mérőhely)
4.	Termék megnevezés	Egy felhasználási helyes 500A indirekt mérés, földkábeles, szabadon álló, kombinált szekrény kivitelben NH készülékkel a méretlen oldalon
5.	Gyártói típusazonosító	ELP-AV-500A

Nyilatkozuk, hogy fenti termék az e dokumentum elválaszthatatlan részét képező

ELEKTRO-PLASTIK Kft. mérőszekrény dokumentáció_ELP_Indirekt-mérés-v5_2021, illetve Telepítési-Utasítás_Elektro-Plastik_ELP_Kültéri-szekrények-v5_2021

mellékletekben foglalt feltételek mellett áramhálózati felhasználásra műszakilag

ALKALMAS

6.	Rendszerengedély azonosító	ELP21.AS012(ELP-AV-500A)-K-500A
7.	Kiadás alapja	MS-09-08-v07 Fogyasztásmérőhely tokozatok, szekrények indirekt, azaz közvetett csatlakozású KIF (max. 630A) mérésel rendelkező felhasználók részére
8.	Érvényesség kezdete	2021.05.01.
9.	Érvényesség lejártá	Visszavonásig
10.	Területi érvényesség	ELMŰ Hálózati Kft.; ÉMÁSZ Hálózati Kft.; E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.; MVM Áramhálózati Kft.

A termék műszaki tartalmát érintő bármilyen változásról a Gyártó / Forgalmazó köteles tájékoztatni a Rendszerengedélyt kiadó szervezeteket! Minősített esetben (megváltozott műszaki tartalom, minőségi probléma) a rendszerengedély visszavonható. A rendszerengedélyes termék eleget tesz a 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet alapján, az MSZ 447:2019 szabvány 311.4 pont kizárólagos őrizet biztosítása érdekében elvárt követelményének, alkalmas az engedélyesi funkcionális szempontok kielégítésére. A műszaki felelősség a gyártóé a 23/2016. (VII.7.) NGM rendelet alapján.

ELMŰ Hálózati Kft. ÉMÁSZ Hálózati Kft.	Simon Krisztián Méréstechnikai és mérőellenőrzési osztályvezető	
	Kóczyán István Méréstechnikai csoportvezető	
MVM Áramhálózati Kft.	Hajdú-Benkő Zoltán Innovációs és technológiai osztályvezető	
	Bodrogi István Hálózattechnológiai szakterületvezető	
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.	Décseiné Giczi Katalin Áramhálózati vezető	
	Kovács Attila Zoltán Méréstechnológiai szakreferens	
MEE VET	Kovács László MEE VET elnök	

ELMŰ Hálózati Kft.; ÉMÁSZ Hálózati Kft. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.; MVM Áramhálózati Kft.	MEE VET	ELP21.AS012(ELP-AV-500A)-K-500A számú RENDSZERENGEDÉLY CÍMOLDAL
Kiadás: 2021.04.22.	Melléklet: 2 db	Oldalszám: 1 / 4

A rendszerengedélyes termék műszaki adatlapja:

11.	Termékcsoport	Indirekt TCS4 (indirekt kombi szekrény)
12.	Típus	Áramváltós
13.	Modularitás	Rendszerengedélyes kész elrendezési opció nélkül
14.	Árszabás 1 és max. áramerőssége (Mindennapszaki)	500 A (3 x 500 A-ig)
15.	Árszabás 2 és max. áramerőssége (Vezérelt)	-
16.	Árszabás 3 és max. áramerőssége (H vagy Geo tarifa)	-
17.	Árszabás 4 és max. áramerőssége (Autótöltő)	-
18.	Árszabás 5 és max. áramerőssége (Inverter)	-
19.	Felhasználási helyek száma:	1
20.	Alkalmazás	Kültéri (K)
21.	Csatlakozás módja	Földkábel (F)
22.	Elhelyezés	Szabadon álló (Sz)
23.	Védővezető rendszere méretlen, mért	TN-C/TN-C vagy TN-C/TN-S
24.	Érintésvédelmi osztály	II. osztály
25.	Fogadott méretlen vezeték max. keresztmetszete	2 x 4 x 240 mm ²
26.	Elmenő mért vezeték max. keresztmetszete	2 x 4 x 240 mm ²
27.	Opcionális elemek a méretlen részben	Nincs.
28.	Opcionális elemek a mért részben	Nincs.
29.	Méret	Magasság 1690 mm x Szélesség 1200 mm x Mélység 250 mm
30.	Névleges feszültség	3 x 230 V / 400 V
31.	Névleges frekvencia	50 Hz
32.	Zárlati szilárdság (Icw, Ipk, Icc)	Ipk = 6 kA
33.	Lökőfeszültség állóság	6 kV
34.	Környezeti hőmérséklet	-25°C - +50°C
35.	Légnedvességi feltételek	Relatív páratartalom max. 100%
36.	UV állóság	Kültéri, MSZ EN 61439-1 10.2.4. szerint vizsgálat nem szükséges
37.	IP védettség	IP44
38.	Ütésállóság	IK10
39.	Szekrény anyaga	Üvegszál erősítésű poliészter
40.	Korrózióállóság (fém szekrények esetén)	-

Megjegyzések:

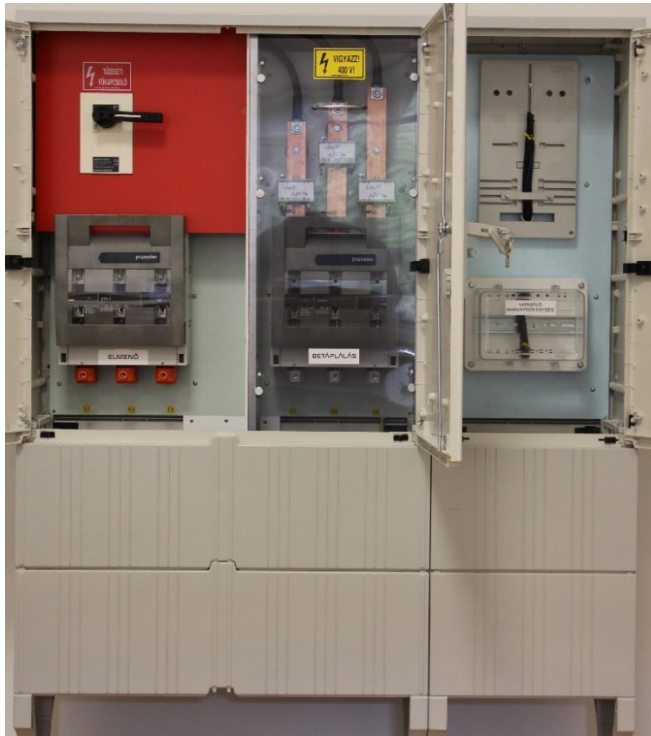
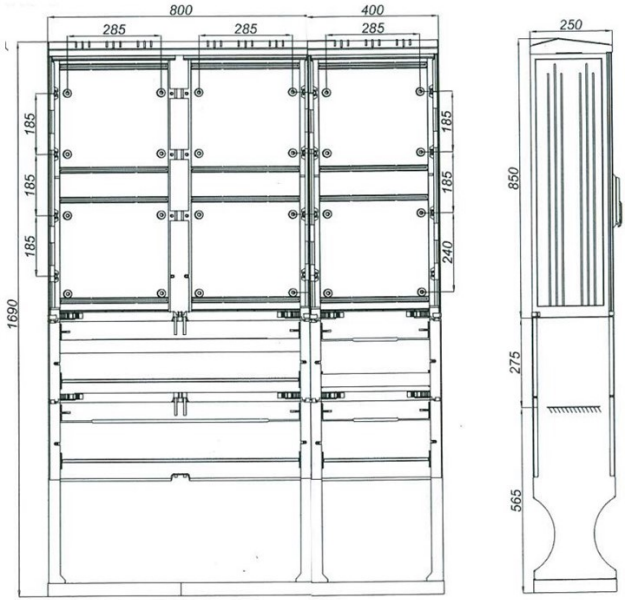
A rendszerengedélyes termék a 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet alapján, az MSZ 447:2019 szabvány 311.4 pont kizárólagos őrizet követelményét biztosítja, a szekrény ajtajai egyedi zárbetétes kulcsos félfordítós zárral rendeznek. A zárópecsétekhez való roncsolásmentes hozzáférés csak a felhasználó tevékeny közreműködése által biztosítható.

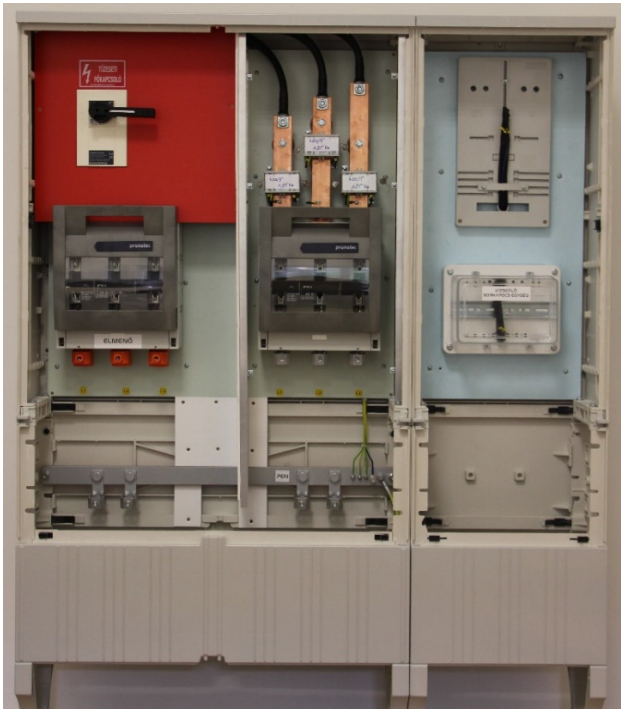
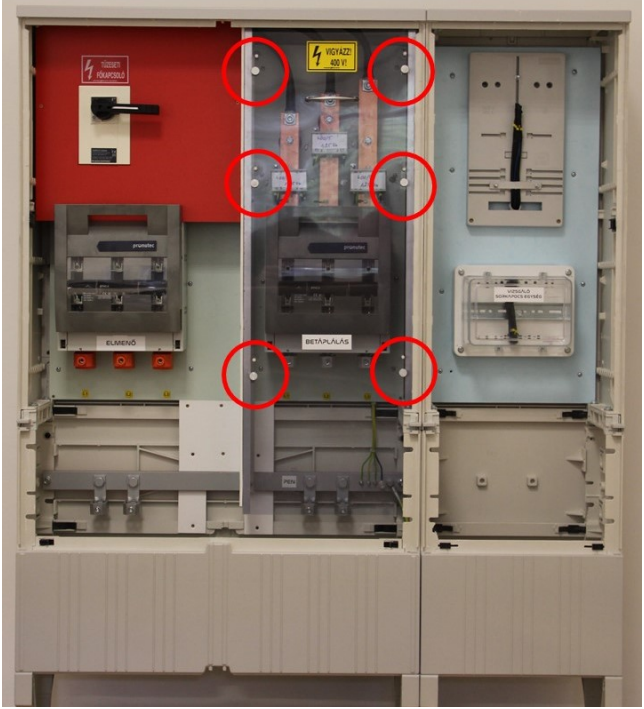
Kiegészítések:

-

ELMŰ Hálózati Kft.; ÉMÁSZ Hálózati Kft. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.; MVM Áramhálózati Kft.	MEE VET	ELP21.AS012(ELP-AV-500A)-K-500A számú RENDSZERENGEDÉLY CÍMOLDAL
Kiadás: 2021.04.22.	Melléklet: 2 db	Oldalszám: 2 / 4

Rajzok, fényképek:

<p>FÉNYKÉP (kizárólag jó minőségű):</p> 	<p>KÖRVONALRAJZ (méretezett):</p> 
---	---

<p>JÓ MINŐSÉGŰ FÉNYKÉP A BELSŐ TÉRRÉSZRŐL (mérő, sorozatkapocs, kismegszakító felszerelhetősége):</p> 	<p>ELRENDEZÉSI RAJZ PLOMBÁLÁSI HELYEKKEL (kizárólag jó minőségű):</p>  <p>Plombálási helyek száma [db] 6</p>
--	---

ANYAGLISTA: (Részletes anyaglista tételes megadása típusjellel, szükség esetén megjegyzéssel ellátva)

<p>ELMŰ Hálózati Kft.; ÉMÁSZ Hálózati Kft. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.; MVM Áramhálózati Kft.</p>	<p>MEE VET</p>	<p>ELP21.AS012(ELP-AV-500A)-K-500A számú RENDSZERENGEDÉLY CÍMOLDAL</p>
<p>Kiadás: 2021.04.22.</p>	<p>Melléklet: 2 db</p>	<p>Oldalszám: 3 / 4</p>

Megnevezés	db	Típusjel	Megjegyzés
Műanyag szekrény szerelőlappal (ZPUE SA)	1	SKRFVI 1200/800/1	Egyedi kulccsal zárható félhengerzár (opció: nem egyedi kulccsal zárható zárszerkezet). (A gyártó az előírt feliratokkal jelölésekkel ellátja a terméket.)
Fogyasztásmérő alátét-tábla		T-1F/3F-b/z-FP	ELEKTROPLAST Opatowek, 200 x 400 mm.
Műanyag elválasztó- és szerelőlapok	3 klt.	SZL-EP	ELEKTRO-PLASTIK Kft.
Szakaszolható biztosító a méretlen vezetékhez	1	SZB-EL	NH III, PRONUtec, BTHC, 630 A
Szakaszolható biztosító a mért vezetékhez	1	SZB-BE	NH III, PRONUtec, BTHC, 630 A
Terheléskapcsoló mért vezetékbe	1	TK	SOCOMEc SIRCO 630 A, 3P
Áramváltó (1,25 VA)	3	T1, T2, T3	AGS 60/40, 0,5S, 500/5A, 0,5 HO, ELECTRIS
Csatlakozó elemek	4	CSE	Kábelfogadó kapcsok 2 x 240 mm ² -hez („V” Direkta kapcsok), NH III, PRONUtec BTHC, 630 A része.
Vezetékezés (főáramkör)	1 klt.	H07V - K	4 x 2 x 1 x 95 mm ² (4 db iker vezeték) a vezetékvégek prés-saruzottak (KUV). 40 x 10 mm Cu sínre csavaros kötéssel csatlakoznak (sín hossza 250 mm), a termék tartozéka.
Áramváltó szekunder vezetékvezése	1 klt.	H07V-K	1,25 VA – 1,5 m vezetékhozz, 2,5 mm ² ; 18 mm érvég hüvellyel, elfogadott jelöléssel ellátva.
Áramváltók S1 kapcsa	3	S1/PE/PEN	Sugaras bekötés, PEN-re kötve (2,5 mm ² ; 18 mm hosszú érvég hüvellyel)
Méretlen vezeték fogadása	1	VBe	2 db max. 4 x 240 mm ² (alumínium- vagy réz vezetőjű), csatlakoztatás a NH III, PRONUtec, BTHC, 630 A, 3P kapcsaira
Méretlen vezeték meghúzási nyomatéka	4	NYSZ-1	Készülékre csatlakozásnál 35 – 40 Nm, sínre kötésnél: 55 – 72 Nm
Méret vezeték fogadása	1	VEI	2 db 4 x 240 mm ² (alumínium- vagy rézerű kábel), csatlakoztatás az NH III, PRONUtec BTHC, 630 A kapcsaira.
Méret vezeték meghúzási nyomatéka	4	NYSZ-2	Készülékre csatlakozásnál 35 – 40 Nm, sínkötésnél: 55 – 72 Nm
Áramváltók (hitelesített)	3	ÁV	1,25 VA, 0,5s, a szekunder vezetékvezéshez és a megadott készülék teljesítményhez illesztett. Hitelesített, plombált: hozzáférés, csak a plombák és a burkolat eltávolítása után.
Plombacsavarok (ELEKTRO-PLASTIK Kft.)	6	PCS-EP	Takaróelemek rögzítése és zárópecsételhetőség biztosítása.
Első fővédelmi készülék, késes olvadó biztosító	3	FB	ETI, NH III, g/G 500 A / 500 V, a termék tartozéka.
Kábelrögzítő bilincs (mért, méretlen)	4	K-Bilincs	OBO 2056W 64 FT

Kiegészítés: Opció a mért- és méretlen vezeték fogadására szolgáló kötőelem: APATOR RPL1V70300SW DUPLA szorítókegyel 2 x 70-300 mm².

Megjegyzések: A termék a vonatkozó műszaki előírások teljes figyelembevételével, csak 3 x 500 A névleges áramerősségig alkalmazható.

ELMŰ Hálózati Kft.; ÉMÁSZ Hálózati Kft. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.; MVM Áramhálózati Kft.	MEE VET	ELP21.AS012(ELP-AV-500A)-K-500A számú RENDSZERENGEDÉLY CÍMOLDAL
Kiadás: 2021.04.22.	Melléklet: 2 db	Oldalszám: 4 / 4